



**DTU** Inventaropstillingsplan - Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1001  
Kapacitet: 12

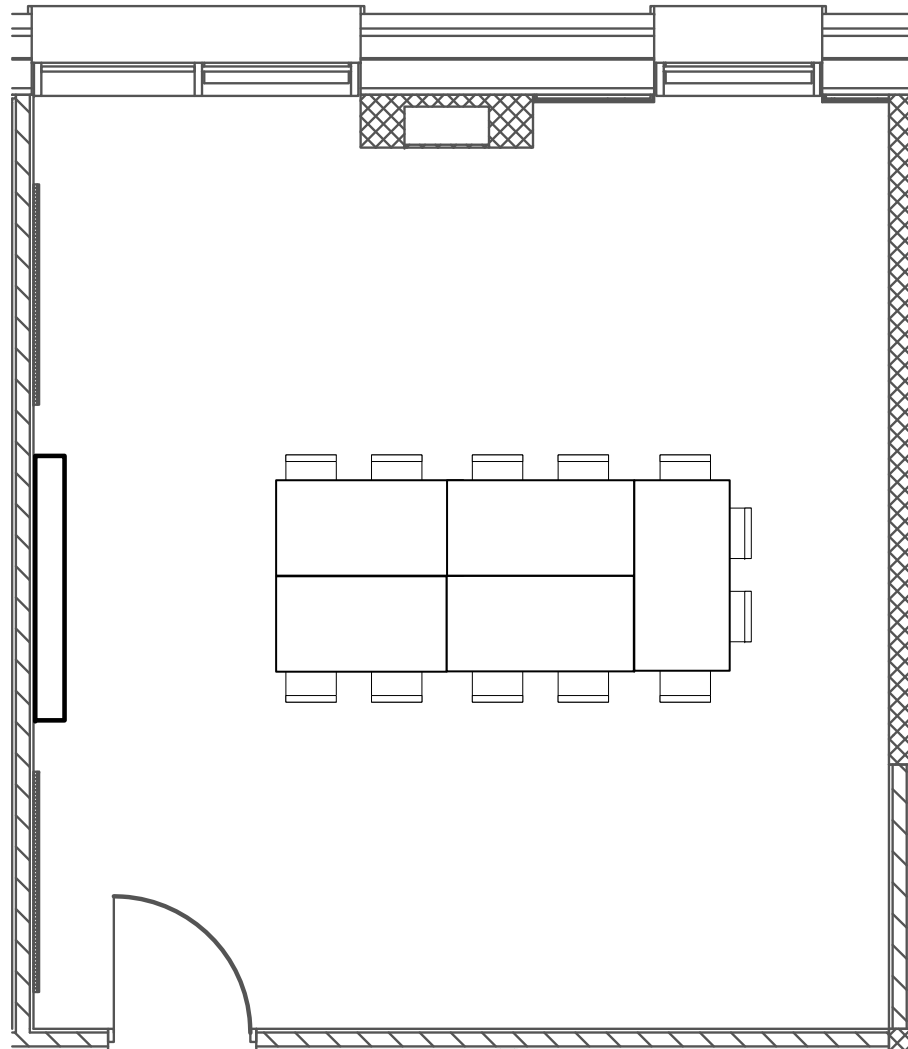


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1002  
Kapacitet: 12

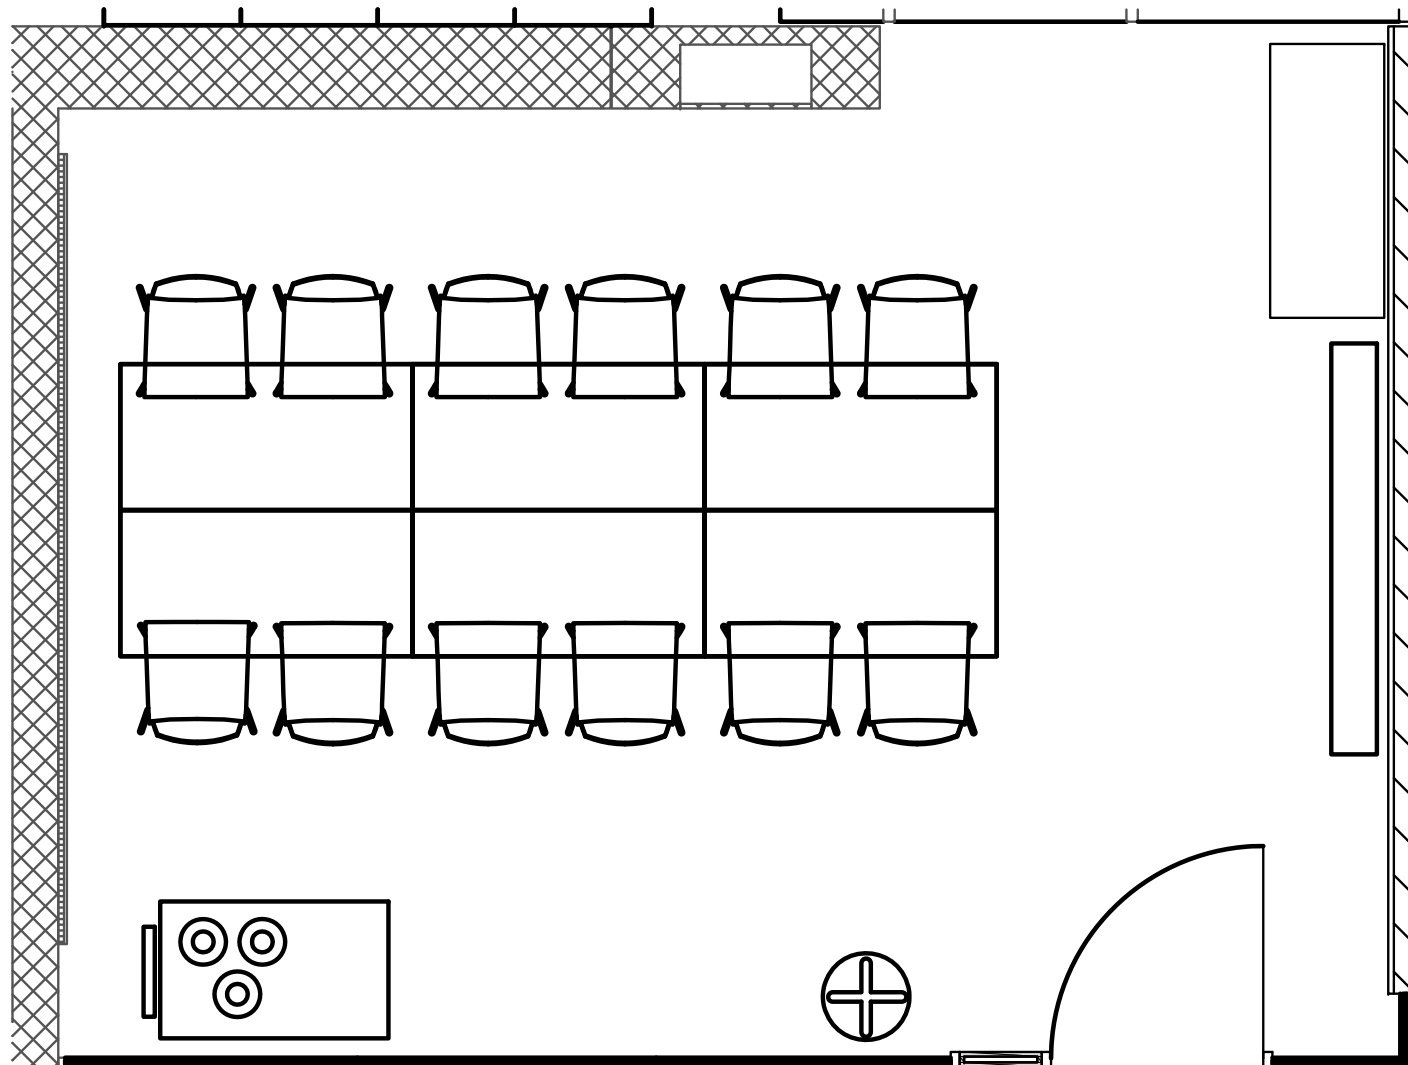


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1005  
Kapacitet: 36

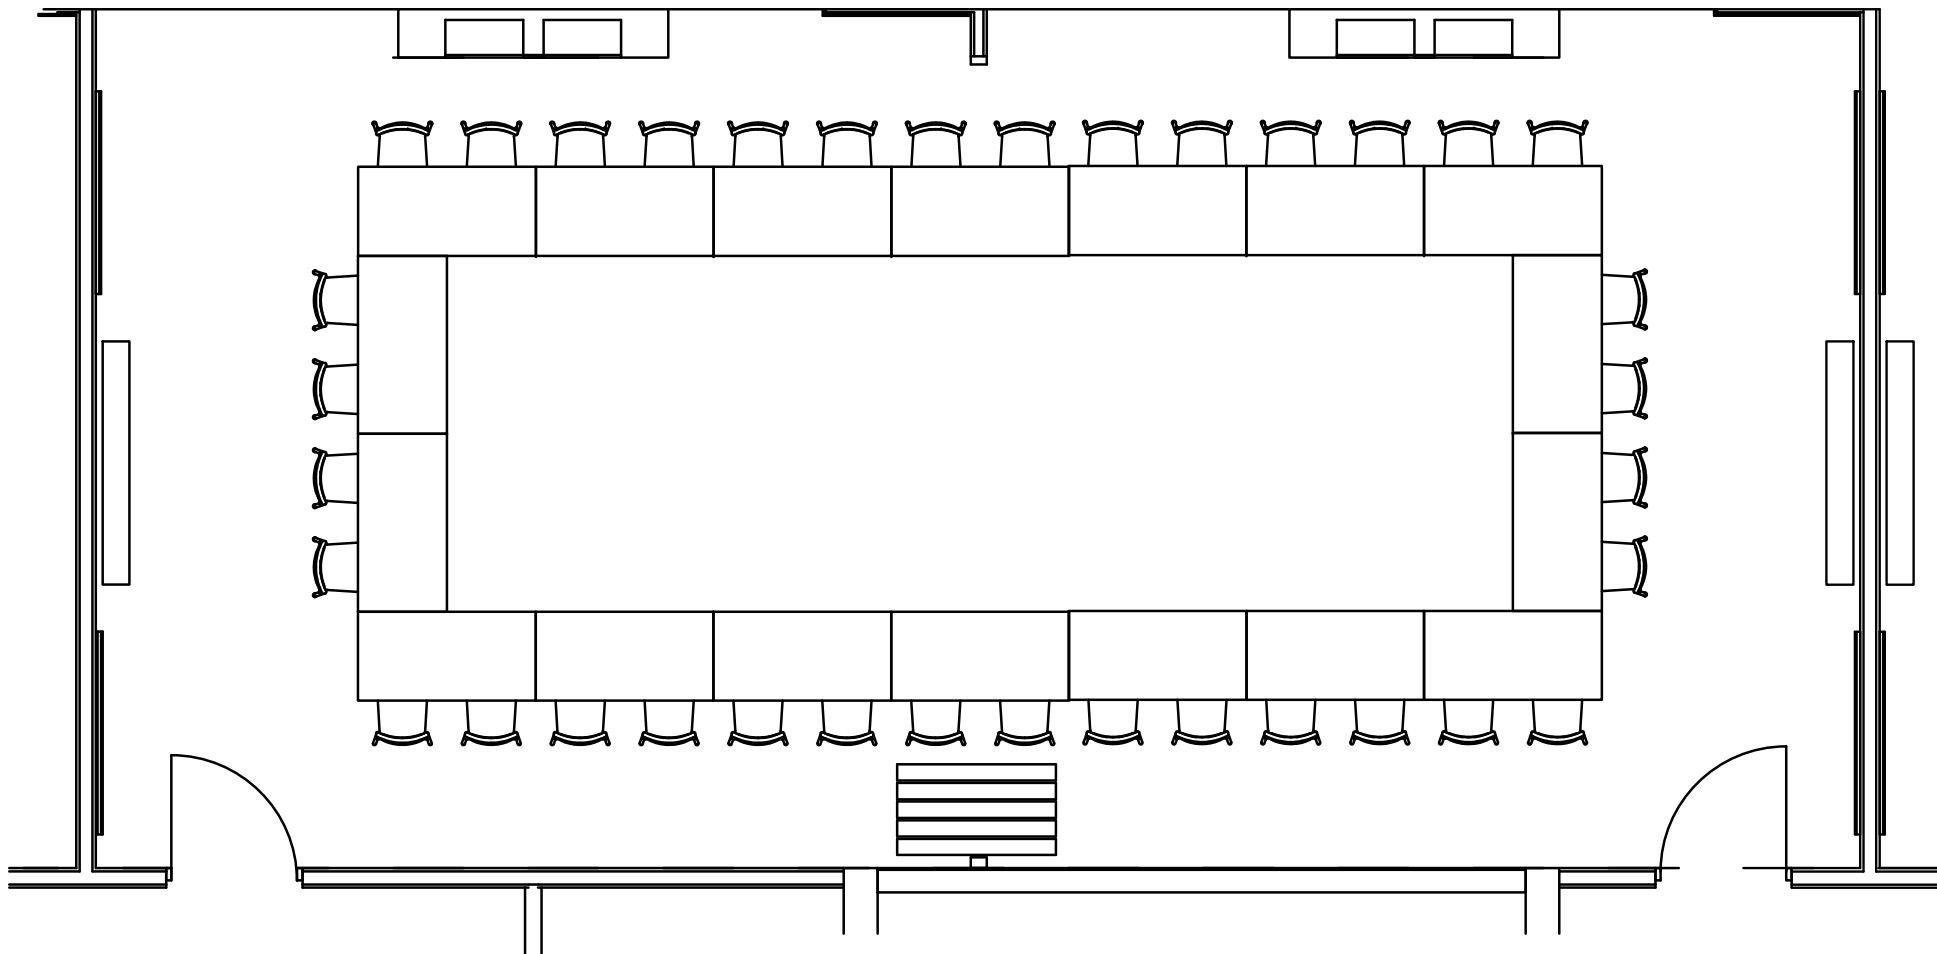


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1008  
Kapacitet: 8

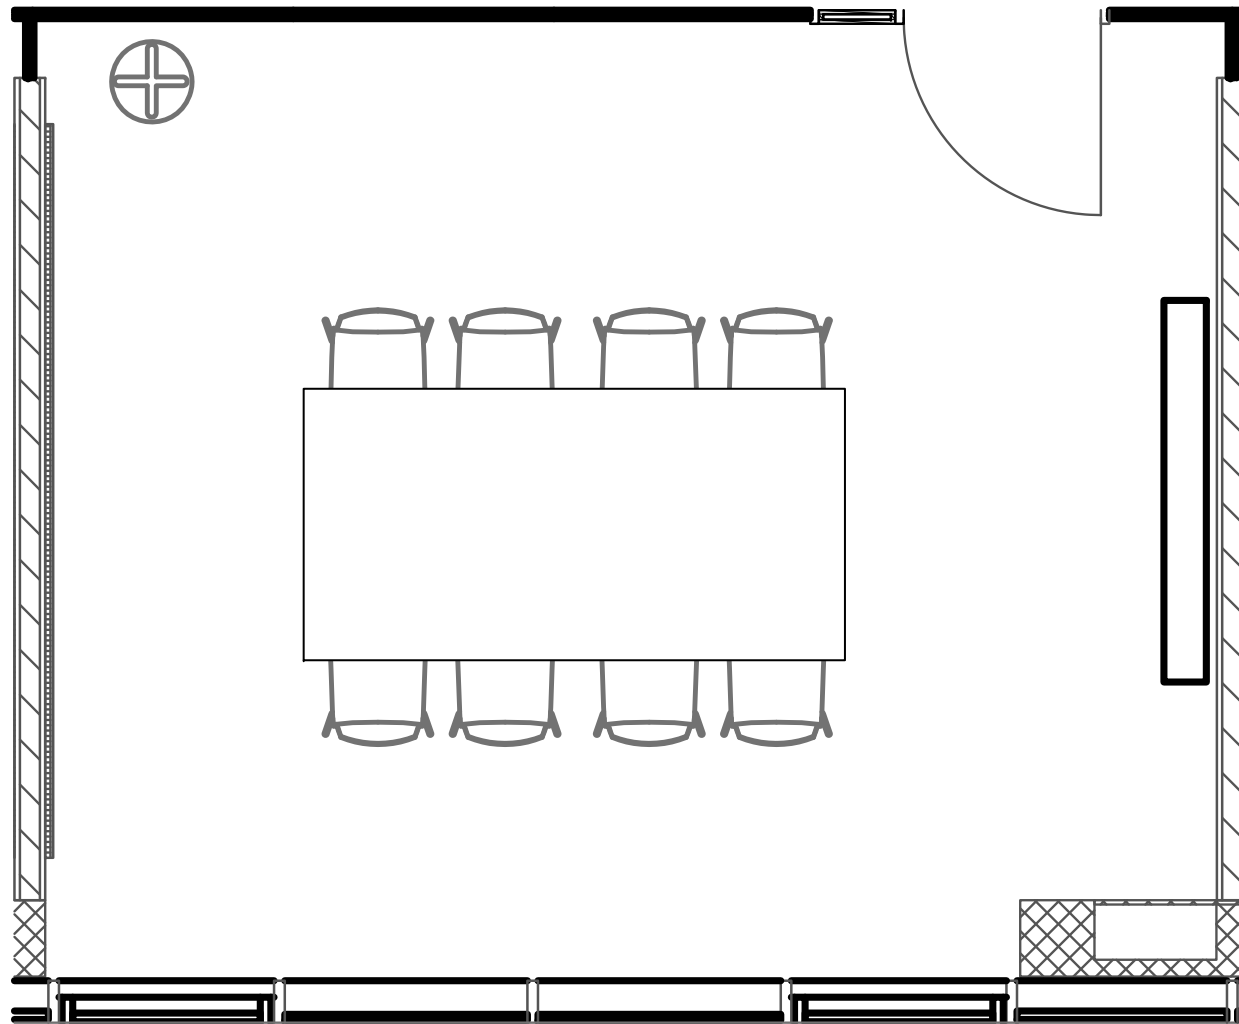


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1012  
Kapacitet:8

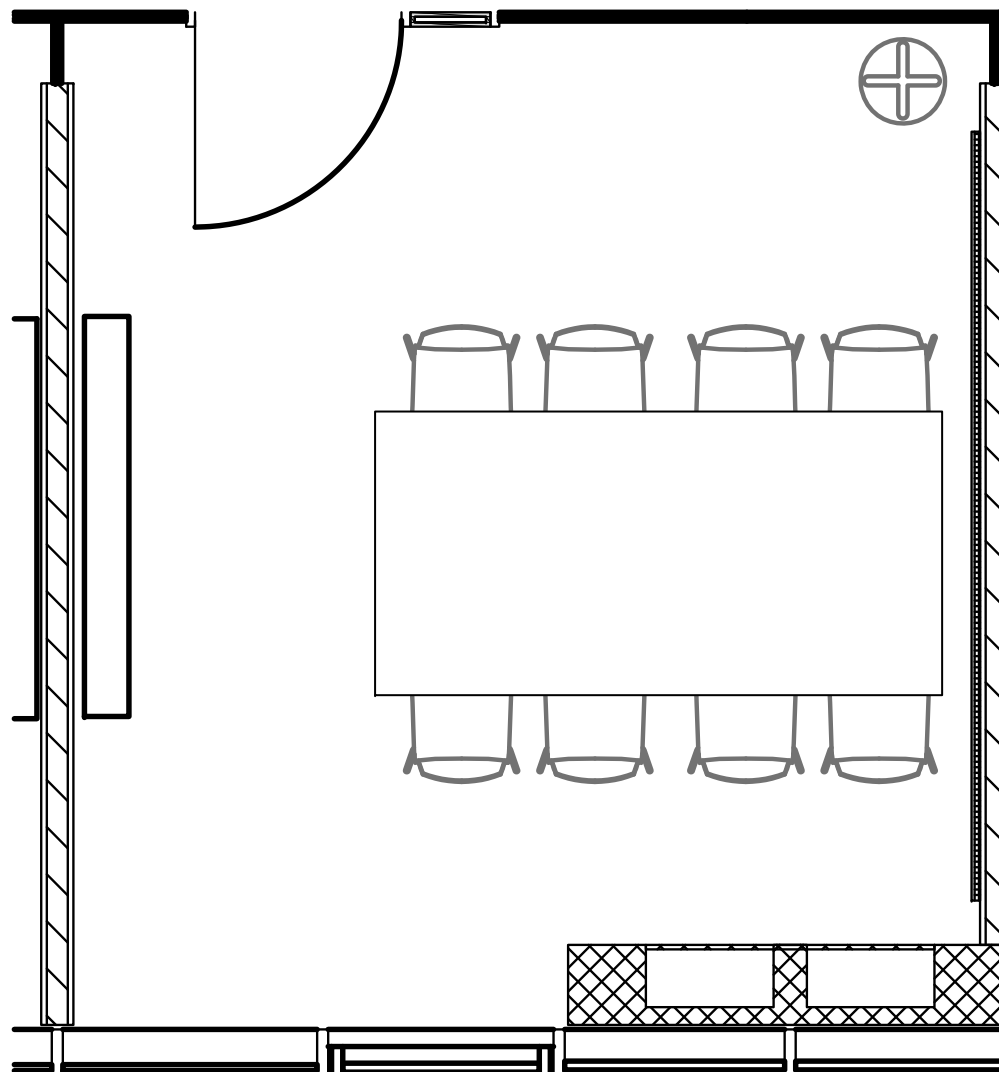


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1013  
Kapacitet: 20

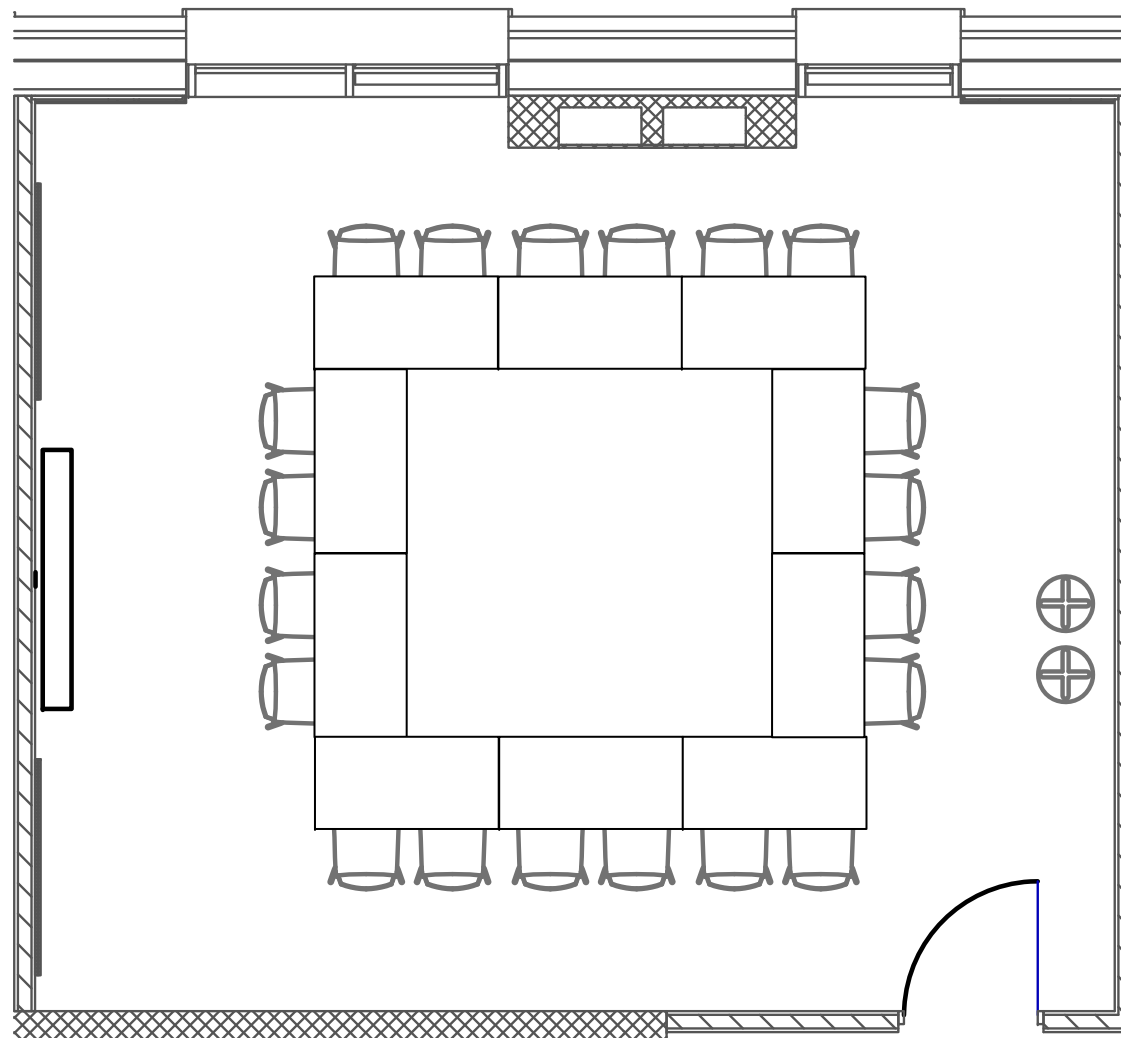


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1014  
Kapacitet: 12

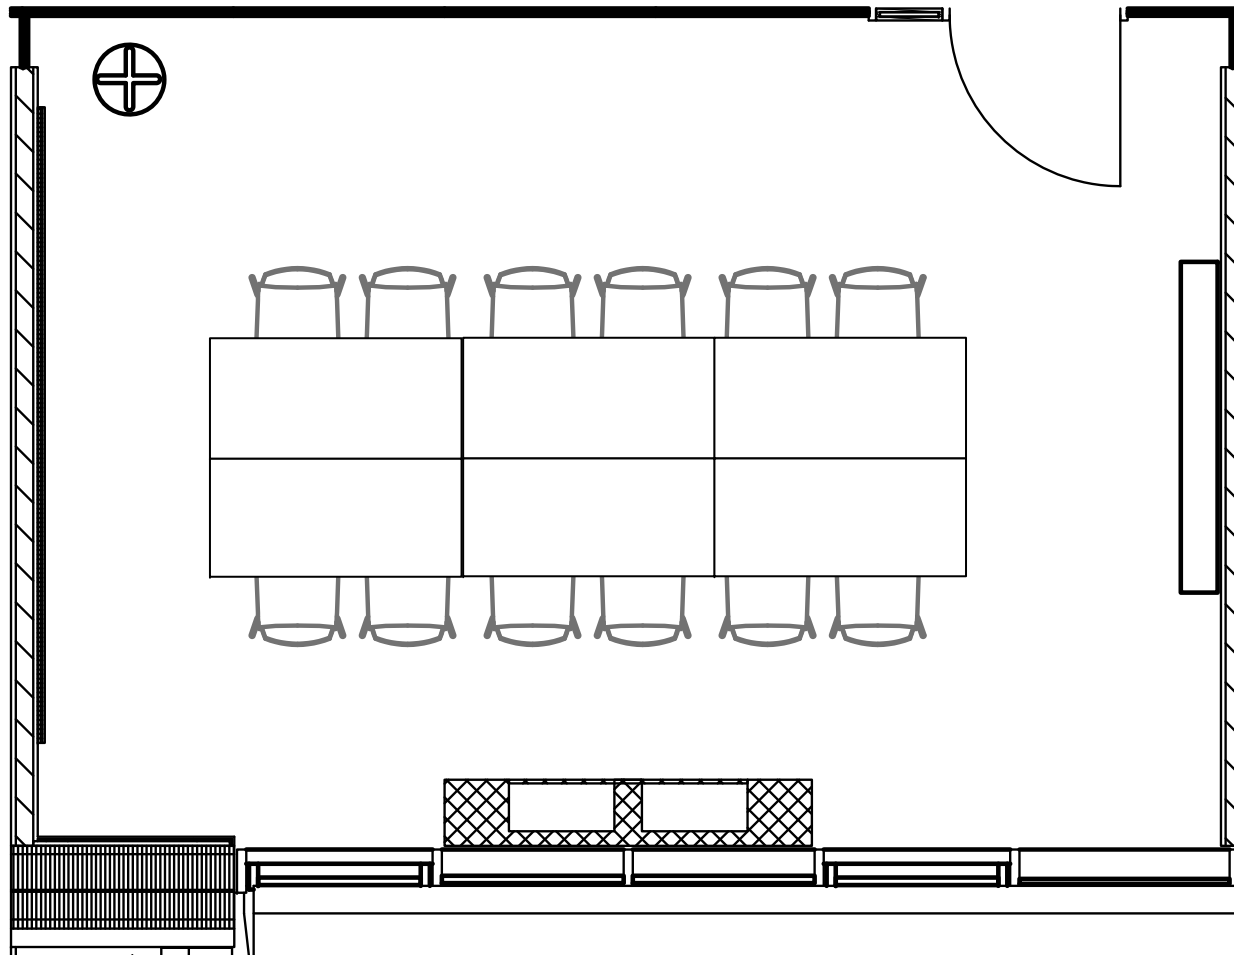


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1018  
Kapacitet: 6

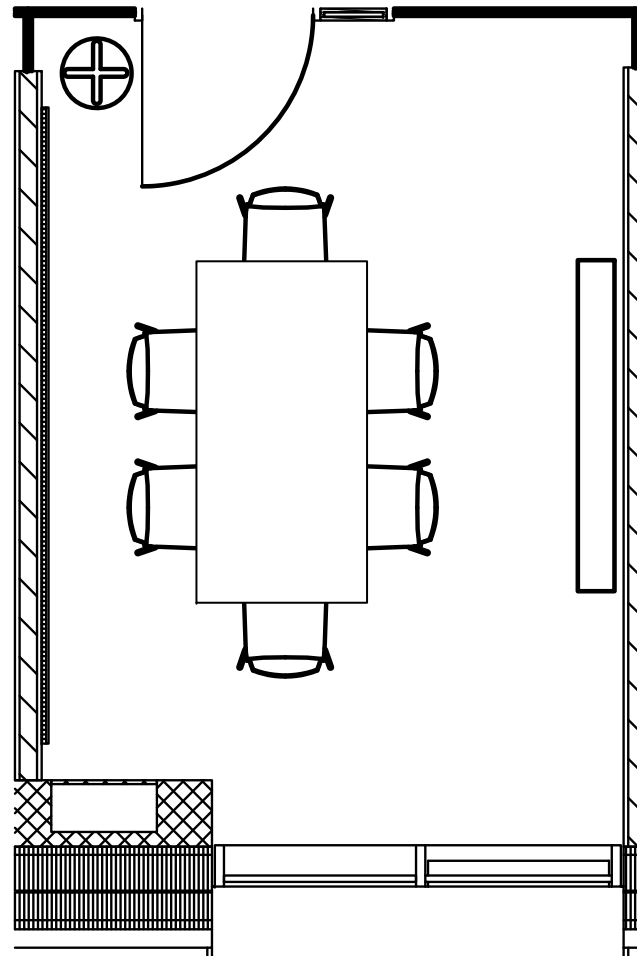


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1019  
Kapacitet: 16

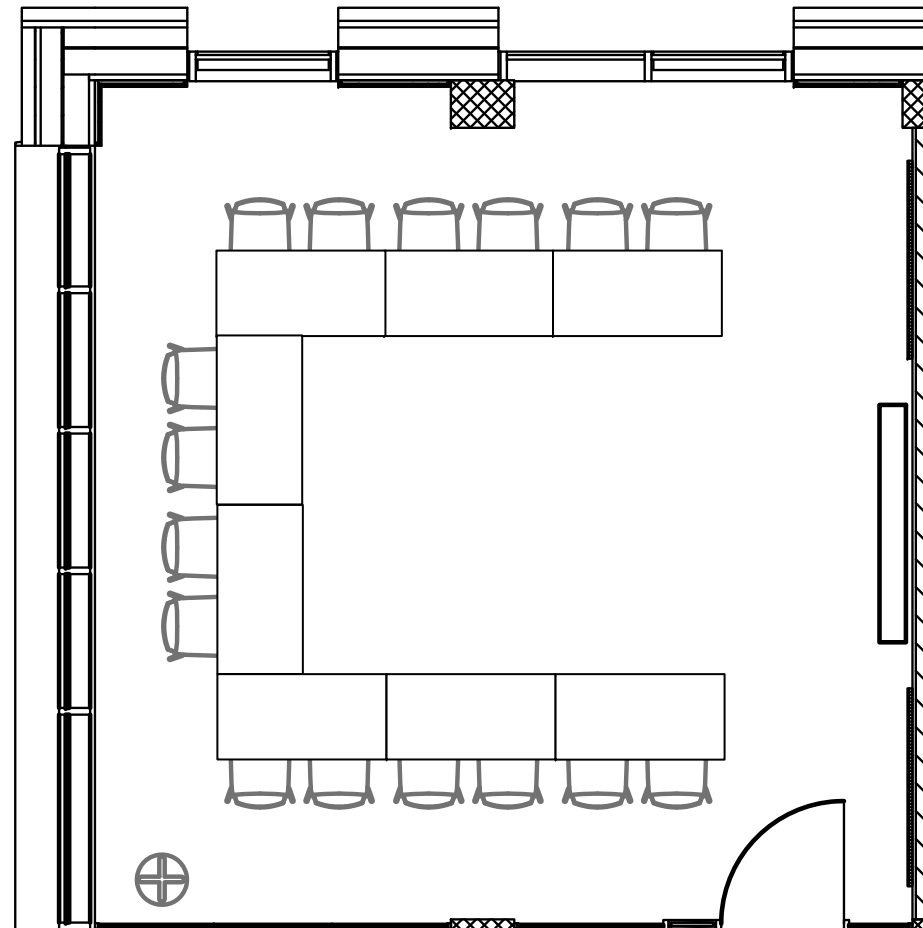


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 1020  
Kapacitet: 12

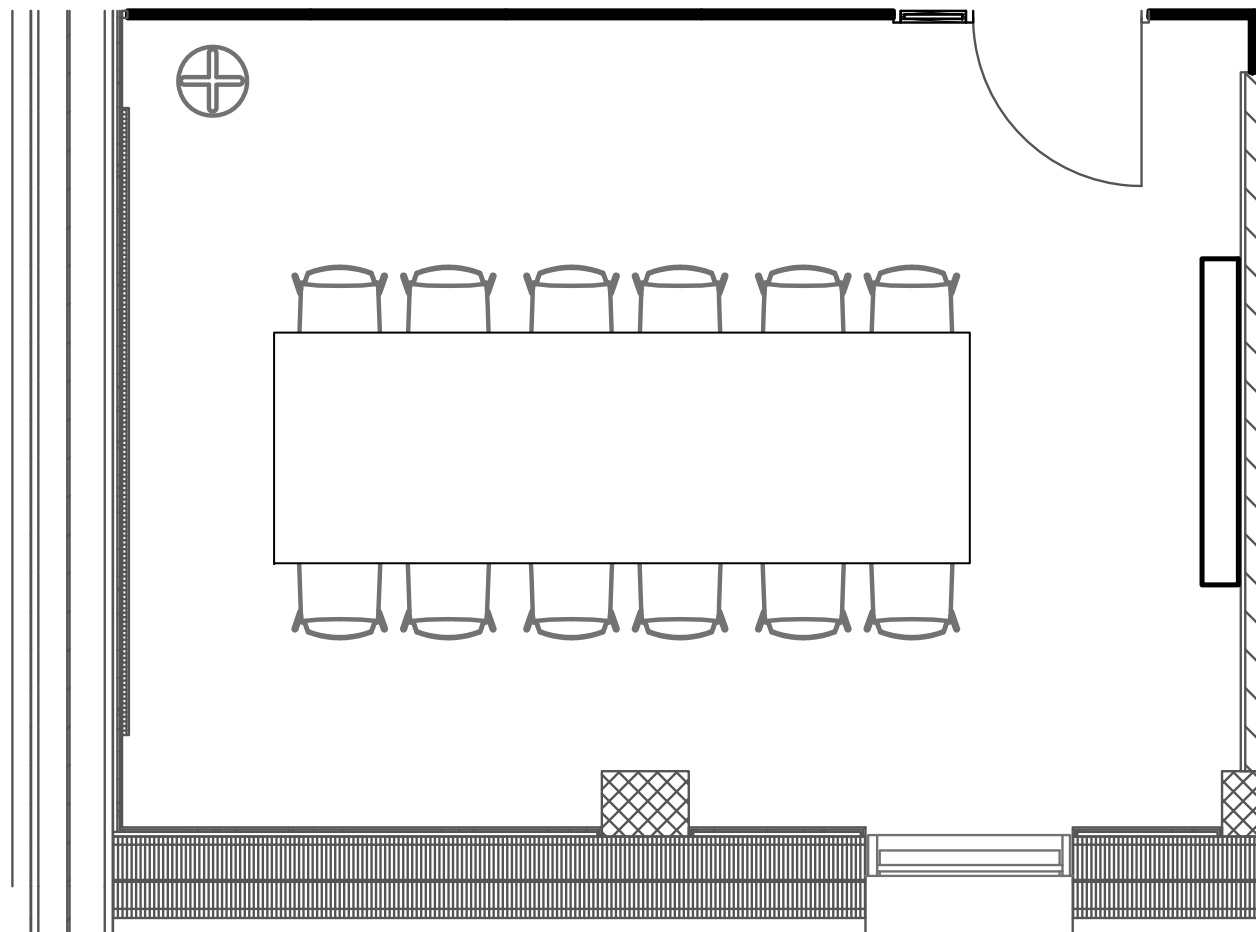


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 4032  
Kapacitet: 14

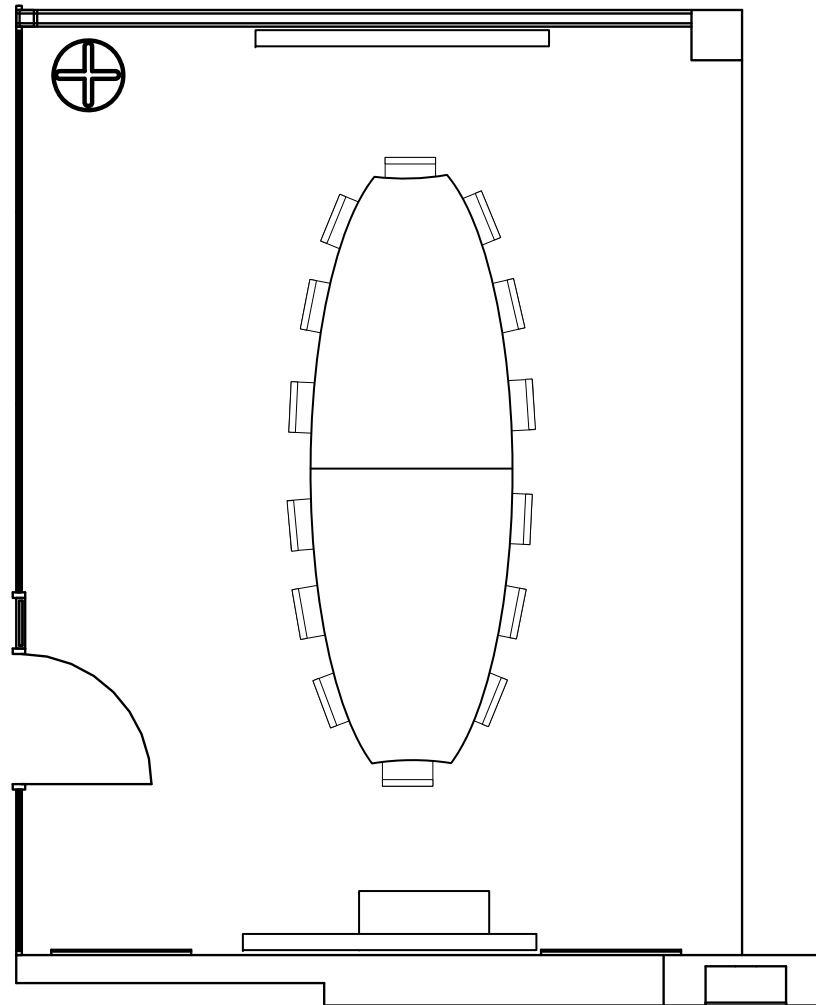


Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

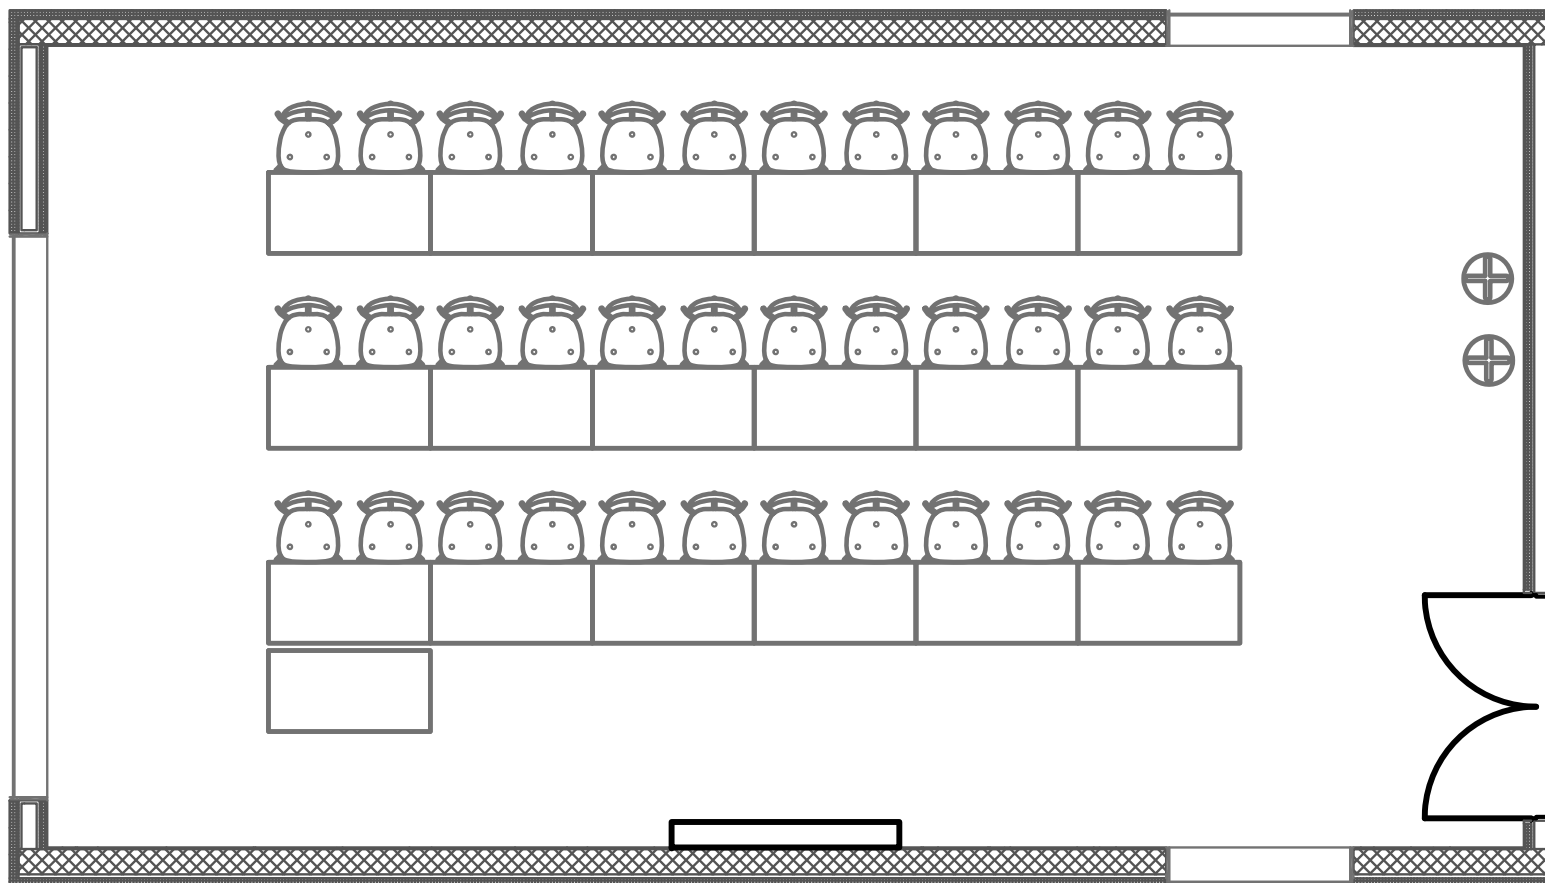

Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed

**DTU** Inventaropstillingsplan – Normal drift  
Bygning 202, Mødelokale 8007  
Kapacitet: 24

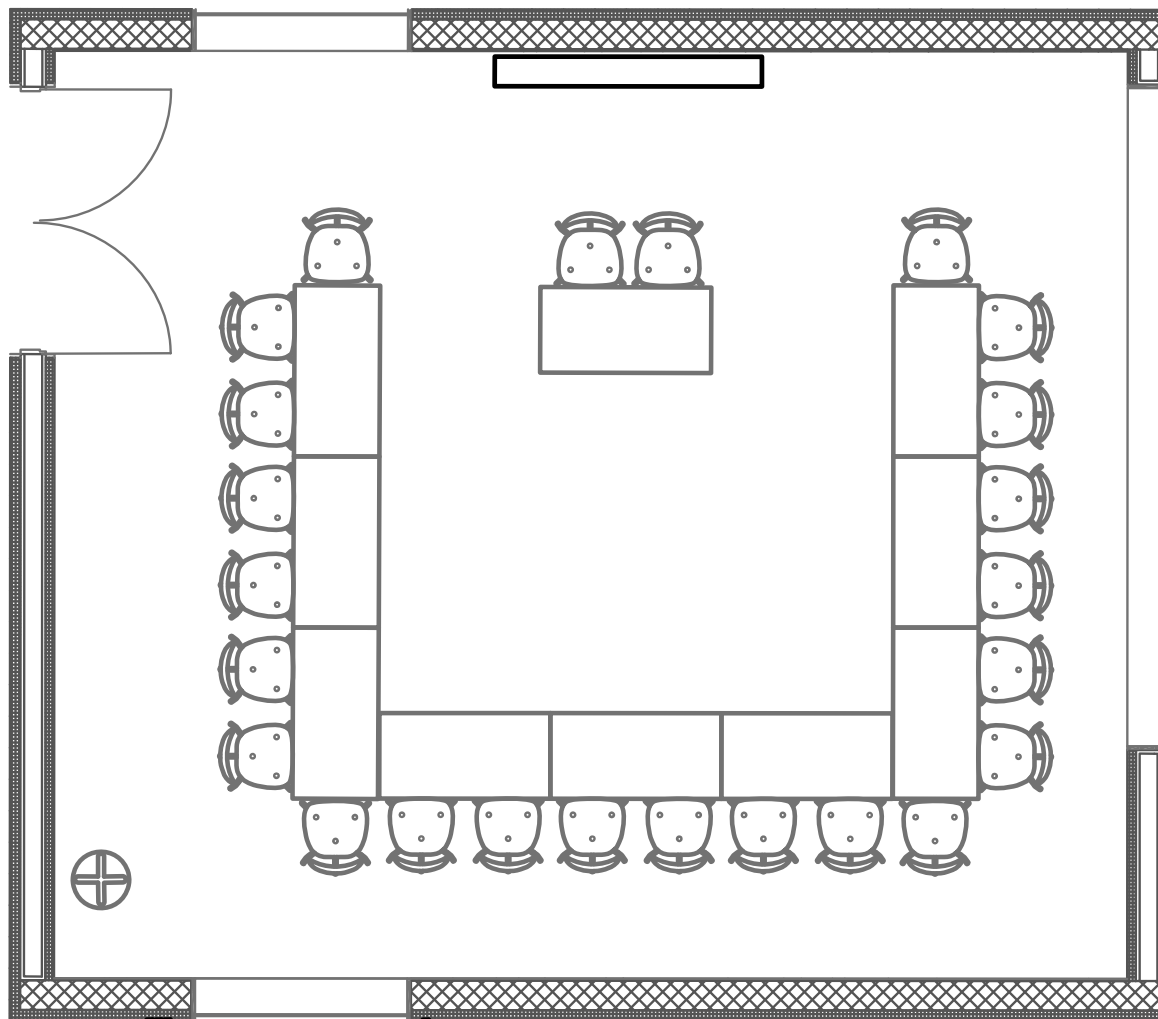

Bordopstillingen må ikke ændres  
The table layout must not be changed